


## VATTENMÄTARPLATS

Utrymmesbehov för en mätare med  $q_n$  2,5, 6 eller 10 m<sup>3</sup>/h

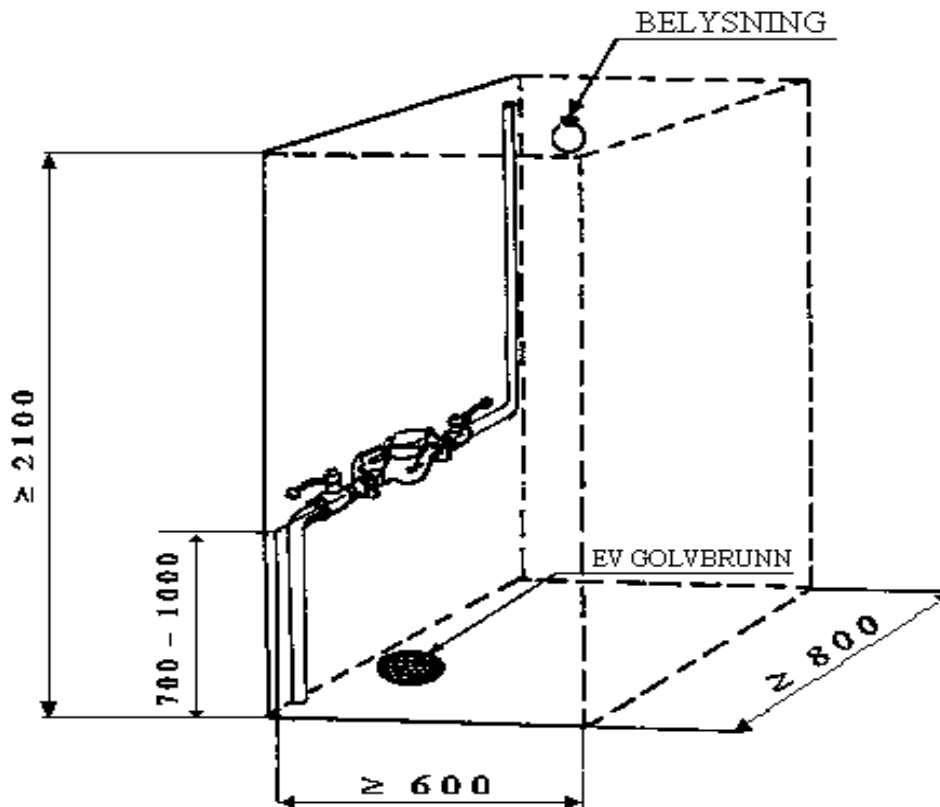

### Allmänt

- Mätaren är huvudmannens egendom.
- Mätarens plats skall godkännas av Sandviken Energi AB, Vatten.
- Mätaren monteras horisontell och skall vara försedd med avstängningsventiler.
- Mätaren anordnas så att de skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.
- Golv och närbeläget väggparti vid mätarplatsen bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet måste vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Det är önskvärt att mätaren placeras i våtutrymme med golvbrunn